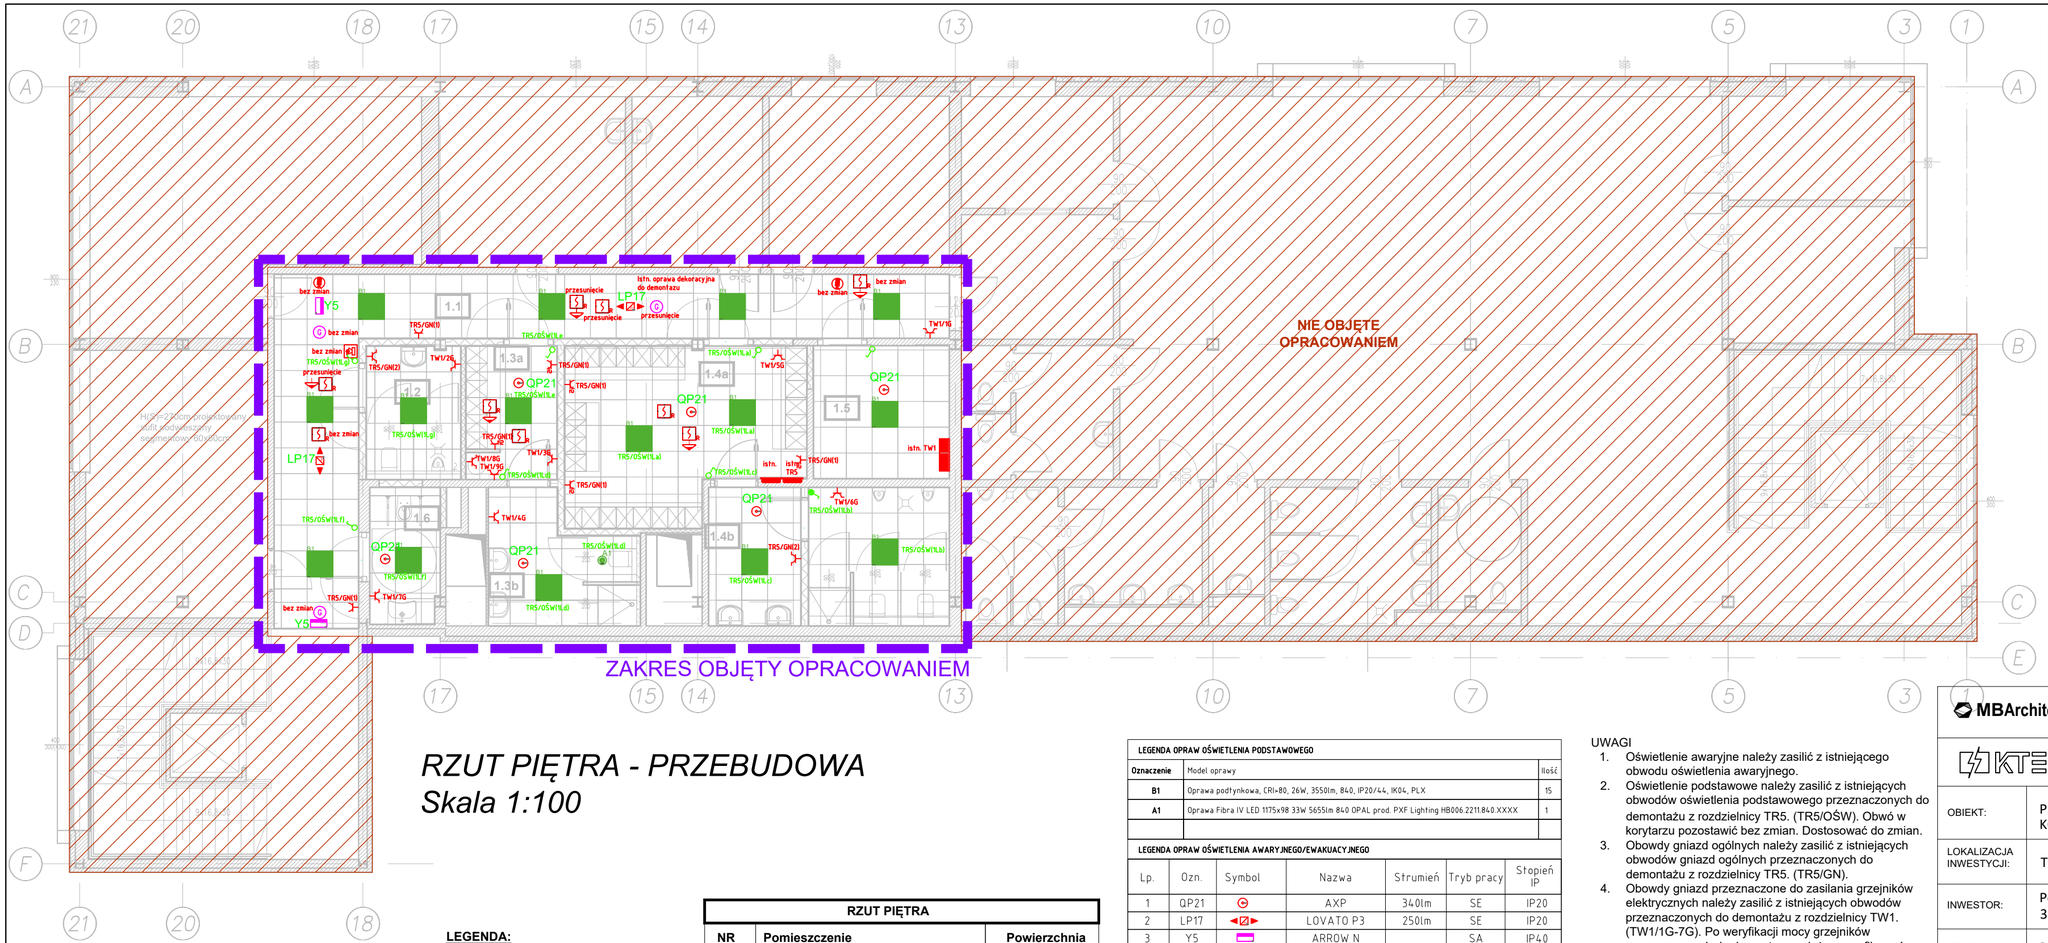

RZUT PIĘTRA - PRZEBUDOWA

Skala 1:100

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- WYPEŁNIENIA ŚCIAN
- ZAKRES NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

UWAGA:
PROJEKTOWANE ELEMENTY
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. POZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU A RÓŻNIC RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOŚCI DOT. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
2. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

RZUT PIĘTRA		
NR	**Pomieszczenie**	**Powierzchnia**
1.1	Komunikacja	36,91 m²
1.2	WC męski	6,35 m²
1.3a	Szatnia damska	6,53 m²
1.3b	Zaplecze sanitarne szatni damskiej	8,91 m²
1.4a	Szatnia męska	21.12 m²
1.4b	Zaplecze sanitarne szatni męskiej	16.99 m²
1.5	Pomieszczenie techniczne	9,82 m²
1.6	WC niepełnosprawni	4,83 m²
RAZEM		111,46 m²

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oznaczenie	Model oprawy	Ilość
B1	Oprawa podtynkowa, CRI>80, 26W, 3550lm, 840, IP20/44, IK04, PLX	15
A1	Oprawa Fibra IV LED 1175x98 33W 5655lm 840 OPAL prod. PXF Lighting HB006.2211.840.XXXX	1

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Strumień	Tryb pracy	Stopień IP
1	QP21		AXP	340lm	SE	IP20
2	LP17		LOVATO P3	250lm	SE	IP20
3	Y5		ARROW N		SA	IP40

UWAGI

1. Oświetlenie awaryjne należy zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia awaryjnego.
2. Oświetlenie podstawowe należy zasilić z istniejących obwodów oświetlenia podstawowego przeznaczonych do demontażu z rozdzielnicy TR5. (TR5/OŚW). Obwód w korytarzu pozostawić bez zmian. Dostosować do zmian.
3. Obowdy gniazd ogólnych należy zasilić z istniejących obwodów gniazd ogólnych przeznaczonych do demontażu z rozdzielnicy TR5. (TR5/GN).
4. Obowdy gniazd przeznaczone do zasilania grzejników elektrycznych należy zasilić z istniejących obwodów przeznaczonych do demontażu z rozdzielnicy TW1. (TW1/1G-7G). Po weryfikacji mocy grzejników przeznaczonych do demontażu należy zweryfikować bilans mocy rozdzielnicy TW1.
5. W związku z brakiem dokumentacji istniejącej instalacji numerację obwodów należy zweryfikowac w trakcie realizacji.
6. "bez zmian" - istniejące elementy do pozostawienia
7. Wskaźniki zadziałania czujek systemu SSP z pomieszczeń poza obszarem opracowania zlokalizowane na ścianach pozostawić bez zmian.
8. Istniejący system SSP rozbudować o dodatkowe elementy dostosowując do nowego układu pomieszczeń. Wskazane elementy systemu SSP należy przesunąć.
9. Istniejący system rozgłoszeniowy należy dostosować do nowego układu pomieszczeń poprzez przesunięcie i dołożenie dodatkowych elementów.

L E G E N D A :

SYMBOL:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
	Wypust kablowy zasilający 1F
	Wypust kablowy zasilający 3F
	Łącznik jednobiegunowy; klasa SIMON 54
	Łącznik świecznikowy; klasa SIMON 54
	Łącznik schodowy; klasa SIMON 54
	Łącznik krzyżowy; klasa SIMON 54
	Łącznik jednobiegunowy IP44; klasa SIMON 54
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym; klasa SIMON 54
	Gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym; klasa SIMON 54
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym; klasa SIMON 54
	Gniazdo wtyczkowe podwójne z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym; klasa SIMON 54
	Przycisk dzwonkowy; klasa SIMON 54
	Rozdzielnica elektryczna
	Regulator
	Lokalizacja panelu sterującego układu nawiewnego dostarczanego z branżą sanitarną
	Czujnik ruchu IS 2360-3 ECO biały (kąt detekcji 360°, zasięg 12m)
	Czujnik ruchu IP55 LUXA S360 (kąt detekcji 360°, zasięg 16m)
	Głośnik sufitowy
	Czujka dymu
	Sygnalizator akustyczno-optyczny
	Wyniesiony wskaźnik zadziałania
	Kamera

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MBArchitekt
Studio Projektowe MBArchitekt
35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17
tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, BRANŻA ELEKTRYCZNA:
KTEL
KTEL Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 18; 35-206 Rzeszów
tel. 785 342 900, 661 332 545 e-mail: biuro@ktel.pl

OBIEKT:	PRZEBUDOWA, REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ TERMINALA GA - KONDYCJACJA II
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	TERMINAL GA, 36-002 Jasionka
INWESTOR:	Port Lotniczy " Rzeszów - Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o." 36-002 Jasionka 942
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
ELEMENT:	RZUT PIĘTRA - PRZEBUDOWA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA					E.02
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Kłeczek	PDK/0101/PWOE/06	11.2024		
OPRACOWAŁ:			11.2024		
OPRACOWAŁA:			11.2024		
OPRACOWAŁA:			11.2024		
SPRAWDZIŁ:	inż. Kazimierz Kłeczek	E-91/76	11.2024		